



EGYCSÖVES SZELLŐZŐRENDSZER

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS		KN 2-3
SÜLLYESZTETT HÁZ NORMÁL ÉS TÚZÁLLÓ	KN 2 UP	KN 4-5
FALON KÍVÜLI HÁZ NORMÁL ÉS TÚZÁLLÓ	KN 2 AP	KN 6-7

KN2 EGYCSÖVES SZELLŐZŐRENDSZER

Das System erfüllt alle an ein modernes Entlüftungssystem für den Sanitärbereich gestellten Anforderungen. Es findet sowohl im Wohnungsneubau als auch bei der Althausanierung Einsatz und kann entweder ins Mauerwerk oder in Installationsschächte eingebaut werden.

Die Leistungs- und Prüfdaten entsprechen der Ö-NORM M 7637, M 7645, B 3800 T2, F 60, F 90, ÖVE, CE , IPX4, KN 2, IPX 5. DIN 18017 T, DIN 4109, TÜV, VDE in Vorbereitung.

Die Brandschutzkästen erfüllen die Feuerwiderstandsklassen $\text{FLI}_{(\text{ho})}$ sowie $\text{FLI-VE}_{(\text{ho})}$ 90

Druck-Volumenstromdiagramme: Die Kennlinien entsprechen der Norm DIN 24163 Teil 1 und 2. Die Messungen wurden mit Filter und Schalldämm-Matten durchgeführt. Versuchsaufbau – Druckseitig angeordneter Rohrprüfstand, frei ansaugend geprüft.

Egycsöves szellőzőrendszer megfelel egy modern elszívőrendszer minden követelményének. Felszerelhető új építés esetén és felújítás alkalmával is, falra, illetve aknafalra.

Teljesítmény- és vizsgálati adatok megfelelnek az Ö-NORM M 7637, M 7645, B 3800 T2, F 60, F 90, ÖVE, CE , IPX4, KN 2, IPX 5. DIN 18017 T, DIN 4109, TÜV, VDE szabványoknak.

A házak tűzállóság megfelel a tűzvédelmi követelményeknek $\text{FLI}_{(\text{ho})}$ 90 és $\text{FLI-VE}_{(\text{ho})}$ 90

Nyomás-térfogatóram diagrammok: A diagrammok megfelelnek a DIN 24163 szabvány, 1. és 2 résznek. Mérések szűrővel és hangcsillapító betéttel készültek. A ventilátorok tesztelését szabad szívással és csővezetékhez csatlakoztatott mérőegységgel végezték.



KN 2 AP Aufputz Silent wahlweise mit **Brandschutz**
KN 2 AP Silent falra szerelhető kivitel normál és **tűzvédelmi kivitelben**




KN 2 UP Unterputz Silent wahlweise mit **Brandschutz**
KN 2 UP Silent falba süllyesztett kivitel normál és **tűzvédelmi kivitelben**

Ez a szellőzőrendszer számos előnyt kínál. Egyedi KN2 előnyök. Gyors felszerelés szerszámok nélkül.

- KN 2 Silent** Alle Typen (Unterputz, Aufputz und Brandschutz) mit Schalldämmung
- Schlitzansaugung (keine Schmutzzonen, da kein Ansauggitter)
- Unterputzkasten mit gesteckter Bauabdeckung
- Geringe Einbautiefe (95 mm)
- Schnellste Montage gegenüber anderer Fabrikate (kein Werkzeug erforderlich)

- 1-7 Schnapper am Lüftereinsatz für die Befestigung in das Unterputzgehäuse (Sicherheitsschraublöcher vorhanden)
- 8 Schnapper am Deckel des Elektroanschlusskastens
- 9 Gesteckter Netzanschluss
- 10 Steckkupplung zwischen Netz und Gerät für die Vor montage
- 11 Eingestecktes Zeitverzögerungsrelais
- 12 Rückstauklappe im Gerät innenliegend

- Ausgleichsrahmen bei Vorstehen oder Schrägeinbau des Unterputzkastens

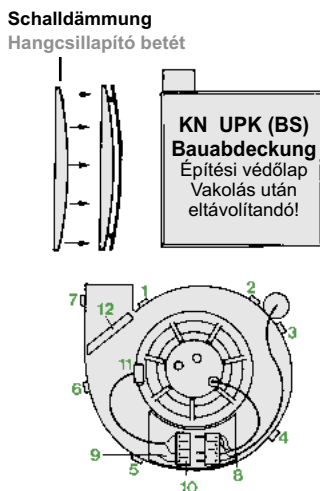


- KN 2 Silent** Minden típus (süllyesztett, falon kívüli és tűzálló) hangcsillapító betéttel
- Réselszívás (nincs szennyeződés a rács miatt)
- Süllyesztett ház eltávolítható védőlappal
- Kis építési mélység (95 mm)
- Gyors felszerelés más termékkel összehasonlítva. (szerszámok nélkül)

- 1-7 Gyorscsatlakozó fülek a motor süllyesztett házhoz történő csatlakoztatására (furatokkal a biztonsági csavarokhoz)
- 8 Elektromos kapcsolódoboz fedél
- 9 Elektromos betáp csatlakozó
- 10 Elektromos gyorscsatlakozók (előszereléshez)
- 11 Bepattintható időrelé
- 12 Beépített visszacsapószelep

- Állítható takarékeret süllyesztett házhoz

Unterputzmontage

Süllyesztett ház felszerelése




Putzebene – Putzende: Der Putzrahmen des Unterputzkastens wird in das Mauerwerk plan eingeputz. Der Putzrand steht vor.

Falfelület-vakolat: A süllyesztett ház peremének egy síkban kell lennie a falfelülettel. A peremnek falon kívül kell elhelyezkednie.


Unterputzmontage im Mörtelbett: Der Putzrand des Unterputzkastens muss immer vorstehen. Im Falle von Fliesen wird bis zu diesen verflies.

Süllyesztett ház szerelése habarcsba: A süllyesztett ház peremének ki kell állnia a falsíkból. Amennyiben csempét is használnak, a keretnek a csempével kell síkban lennie.



W- Wand-, D- Deckenbefestigung im Installationsschacht: Der Unterputzkasten wird mittels Konsolen an der Wand oder Decke befestigt.

W- Szerelés falra, D- szerelés akna mennyezetére: A süllyesztett ház szerelőkerettel falra vagy mennyezetre szerelhető.



UP-BS Montage: A Der Brandschutzkasten muss immer putzeben eingemauert werden. B Die Fliesen müssen immer bis zur Innenkante des Brandschutzkastens verlegt werden.


UP-BS felszerelés. A A süllyesztett tűzálló háznak egy síkban kell lennie a falfelülettel. B Csempének egy síkban kell lennie a tűzálló ház belső oldalával.



Leckvolumenstrom der Luftrückstauklappe: 2 dm³/h. Die Messung wurde gemäß ÖNORM 7637 durchgeführt. Dieser darf bezogen auf einen Klappenquerschnitt von 100 cm² bei einer anliegenden Druckdifferenz von 50 Pa maximal 10 dm³/h betragen. **Steigrohr-Dimensionierung:** Für eine rasche Bestimmung der Steigrohr dimensionen wurden die Werte nach DIN 18017 Vorschrift, grafisch dargestellt. Die Abluft von Bad, WC und die der Küche muss in getrennten Rohren über Dach geführt werden.

Einbaulage: Der Ausblasestutzen muß immer links oder rechts oben sein

Elhelyezés: a csornaknak mindig felül kell lennie jobb vagy bal oldalon



Richtige Einbaulage
Megfelelő elhelyezés




Bei dieser Einbaulage oder bei Deckenmontage wird die Rückschlagklappe unwirksam. Ebben a szerelési helyzetben és mennyezeti szerelésnél a visszacsapószelep nem működik




Aufputzmontage

Falon kívüli ház felszerelése



An der Wand. Der Abluftstutzen wird in die vorhandene Schachtoffnung eingeschoben und gegebenenfalls abgedichtet.

Falra történő szerelés. Az kifúvócsornok egy meglévő aknanyíláshoz csatlakoztatható és tömítendő ha szükséges.



Am Installationsschacht. Der Abluftstutzen wird mit der vormontierten Abluftleitung in das Gerät eingeschoben und durch Verdrehen fixiert.

Előtétfalra történő szerelés. Az elszívócső a ventilátor csornkjához rögzítve, előszerelve a falra. Ezután a csornk bajonettzárral a ventilátorházra rögzíthető.

KN-ZVR

Nachlaufrelais

Időrelé

Schaltung anlaufverzögert: Einschalten des Ventilators nach ca. 1 Min. Nachlaufzeit ca. 5-6 Min. je nach Einschaltedauer. Die Steuerung erfolgt durch einen normalen Lichtschalter, mit oder ohne Verbindung mit der Raumbeleuchtung. Bei kurzfristigem Betreten der Toilette erfolgt keine Inbetriebnahme des Ventilators.

Időzítés: A ventilátor a bekapcsolás után kb. 1 perc késleltetéssel indul, majd ezután kb. 5-6 perc utánfutást követően eláll. A kapcsolás történhet villanykapcsoló vagy önálló kapcsoló használatával. Rövid idejű felkapcsolás esetén a ventilátor nem indul el.

KN-GL

Grundlastlüftung

Alapszellőzés

Dauerbetrieb mit ca. 30 m³/h (bei 60 m³/h Type). Einschalten mittels zwei-poligem Schalter auf volle Leistung je nach Type.

Alapszellőzőseles elszívás kb. 30 m³/h teljesítménnyel (60 m³/h típus esetén). Szabályozás, kapcsolás kétpólusú kapcsolóval lehetséges amely felkapcsolja a ventilátor teljes teljesítményre. Csak gyári beszerelés lehetséges.

KN-ZVR/E

Nachlaufrelais

Állítható időrelé

Steuerung: Mittels Taster oder Schalter, nach Betätigung schaltet der Ventilator sofort auf die im Relais eingestellte Nachlaufzeit: ca. 1-9 Min.

Szabályozás: A ventilátor a bekapcsolás után azonnal elindul, majd a beállított utánfutást követően leáll. Beállítható időtartam: kb. 1-9 perc.

KN-HY

Hygrostat m. Nachlauf

Higrosztát beépített időrelével

Der eingebaute Hygrostat ist nach den Gegebenheiten Winter 60% r.F. und Sommer ca. 80% r.F. im Gerät einzustellen. Es wird empfohlen einen durchschnittlichen Wert von ca. 70% r.F. einzustellen und im Sommerbetrieb, wenn das Gerät durchgehend zu laufen beginnt eine manuelle Abschaltung mittels Lichtschalter. Weitere Möglichkeiten sind ein externer Hygrostat.

A beépített higrosztátot az évszaknak megfelelően kell beállítani ami télen kb. 60% r.F. vagy nyáron kb. 80% r.F. Ajánlatos a relatív páratartalmat kb. 70% értékre állítani. A ventilátor állandó futása esetén ajánlatos egy külön kapcsolót felszerelni. Másik megoldás lehet külső higrosztát alkalmazása.

KN-Tempo

Intervalrelais

Intervallum kapcsoló

Schaltung: Automatische, periodische Lüftung von Räumen mit unregelmäßiger Nutzung (Hotels, Ferienwohnungen). Individuell einstellbare Nachlaufzeiten erhöhen den Komfort im Privatbereich.

Működés: tökéletes alkalmazás olyan helységek esetében ahol rendszeres szellőzésre van szükség! Az ütemadó használatával egyéni igényeknek megfelelően programozhatjuk a ventilátor rendszeres működésének és szüneteltetésének időtartamát.

RHY-A

Hygrostat

Higrosztát




Raumhygrostat mit Nachlauf für die Wandmontage einstellbar von ca. 40% bis 85% relativer Luftfeuchte. Maße: 130x82x43 mm.

Falra szerelhető szoba-higrosztát időkésleltetéssel. Relatív páratartalom 40% és 85% között állítható. Méretek.: 130x82x43 mm.

Fassaden Ausgleichsrahmen

Takarókeret



Horizontalausgleich: Wenn der Unterputzkasten nicht in der Waage eingeputzt wurde. Ausgleich bis max. 10%.

Vízszintes korrekció: Ha a süllyesztett ház nincs megfelelően falsíkban. Max. 10% eltérés lehet.

Vertikalausgleich / Függőleges korrekció
KN-AR 2,5 mm Vorstehend/Különbség
KN-AR 20,0 mm “ “

KN-ERKF

Deckeneinbau

Rugós visszacsapószelep

Federunterstützte Rückschlagklappe für Deckeneinbau. Achtung! Bei dieser Einbaulage reduzierte Motorlebensdauer, Schalldruckpegel +3dB(A).

Rugós visszacsapószelep mennyezeti szerelés esetén. Figyelem! Ebben a pozícióban történő felszerelés csökkentheti a motor élettartamát. Hangnyomásszint +3dB(A).

KN2 EGYCSÖVES SZELLŐZŐRENDSZER

Komplettgeräte

Komplett ventilátor

Zubehör

Tartozékok




Standard	Tejesítm. Hangnyom. m³/h	Schallpegel Motor dB (A)	230 V ~ W
KN 2 UP	60	38	19 W
KN 2 UP	100	47	40 W
KN 2 UP	120	51	42 W

Standard UP/ sülyeszett	m³/h Luftleist. légmennyiség	Nebenförderung Második elszívócsonek Ø 50	Ø 80
KN2-UP 60	60	NF	80Ø
KN2-UP 100	100	NF	80Ø
KN2-UP 120	120	NF	80Ø

Das Zubehör wird werkseitig eingebaut, sodass letztendlich nur mehr der gesteckte Netzanschluß bauseits durchzuführen ist.


A tartozékok beszerelése gyárilag is lehetséges, a helyszínen csak az elektromos betáp csatlakoztatása szükséges.

KN-ZVR KN-ZVR-E KN-HY KN-GL KN-BWS KN-ERKF

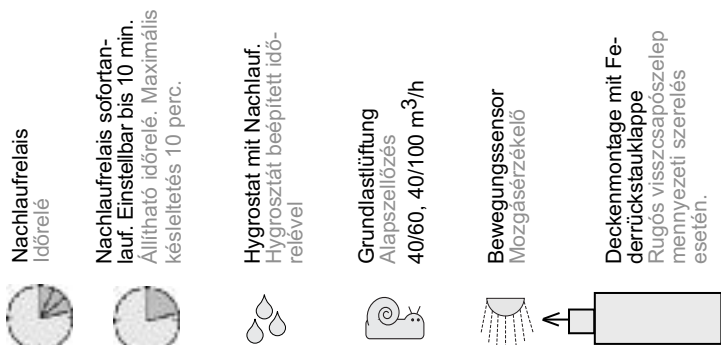

Endmontage (Sets)

Motor és előlap (készlet)



Ventilátor motor + előlap

KN-LE-UPK 60	m³/h	+ FS KN2
KN-LE-UPK 100	"	+
KN-LE-UPK 120	"	+

Bestellbeispiel: Lüftereinsatz **KN-LE-UPK** Luftmenge **60m³/h** Fassade **FS KN2** + Nachlaufrelais **ZVR** + Deckenmontage **KN-ERKF** usw.

Rendelési példa: Motor **KN-LE-UPK** légmennyiség **60m³/h** előlap **FS KN2** + időrelé **ZVR** + mennyezeti szerelés **KN-ERKF** stb.




KN-LE-UPK 60 m³/h-FS KN2 + KN-ZVR + KN-ERKF

Vormontage Standardkästen

Ventilátor ház előszereléshez

UP-Kasten mit Bauabdeckung im Einzel- oder Überkarton verpackt, vorge-sehen für Projekte.

Sülyeszett ventilátorház védőlappal. Csomagolás egyesével vagy nagyobb mennyiség egy dobozban projektek esetén.

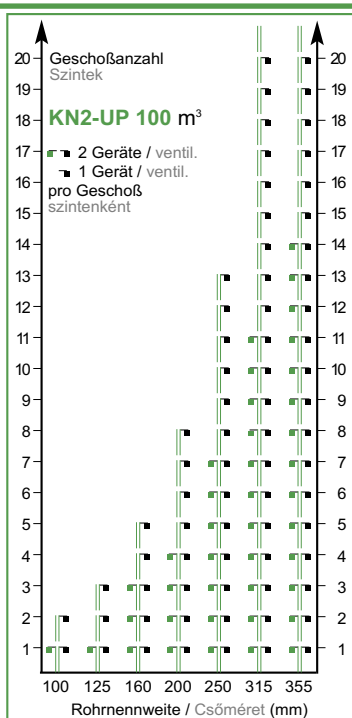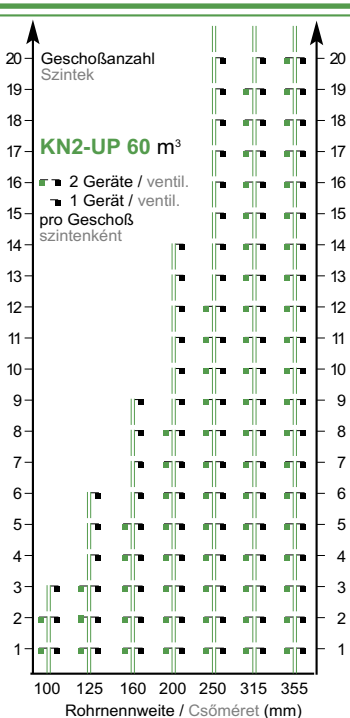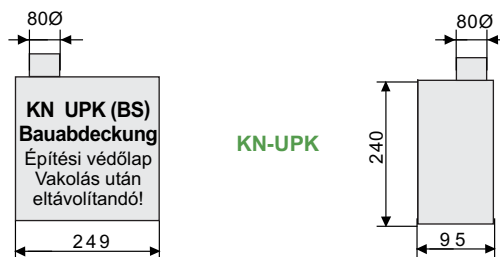


Vormontage Nebenförderung

Két helyiség elszívása

Unterputzkasten mit 3 zur Auswahl stehenden Anschlusspositionen für max. eine Ansaugstelle.

Sülyeszett ventilátorház második helyiség elszívócsonek elhelyezése 3 po-zícióban lehetséges.

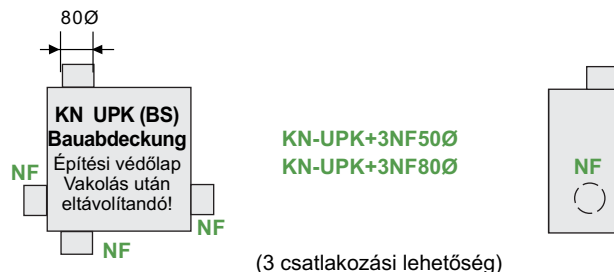

(3 csatlakozási lehetőség)

Wichtiger Hinweis

Fontos információk

Einbaulage: Der Ausblasestutzen muß immer links oder rechts oben sein
Elhelyezés: a kifúvó csornaknak mindig felül kell lennie jobb vagy bal ol-dalon

Montagehinweis siehe Seite KN-2-3

Anschluss " " " "
Felszerelési utasítást lásd a KN-2-3 oldalon.
Csatlakozási " " " "



Vormontage


Ventilátor ház előszereléshez

F60 UP-BS Unterputz-Brandschutzkasten 20 mm Wandstärke
F90 UP-BS " " " " 40 mm " "

Sülyesztett tűzálló ház . . . mm falvastagsággal

mit **ST . . /O** Ausblasestutzen oben oder **ST . . /R** rückwärts.

ST . . /O kifúvó csomk felül, vagy **ST . . /R** hátul.



Stutzen oben Csomk felül

UP-BSF60ST-L2/O

" " **F90** " L3/O



Stutzen rückwärts Csomk hátul

UP-BSF60ST-L2/R


" " **F90** " L3/R

Vormontage m. Nebenförderung

Két helyiség elszívása

Nebenförderung Brandschutzkasten mit zusätzlichen Ansaugstutzen links NFL-ST-L2 oder rechts NFR-ST-L2. Abgänge links unten auf Anfrage - (Projekte)

Második helyiség tűzálló, elszívócsomk a bal oldalon NFL-ST-L2 vagy a jobb NFR-ST-L2 lehetséges. Kérésre a csomk bal oldalon alul is elhelyezhető - (Projektek esetén).

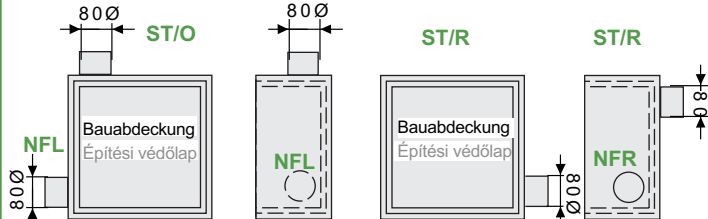


Stutzen oben Kifúvás felül Stutzen rückwärts Kifúvás hátul

UP-BSF60ST-L2/O + **NFL-ST-L2** **UP-BSF60ST-L2/R** + **NFR-ST-L2**

" " **F90** " L3/O + " " **L2** " " **F90** " L3/R + " " **L2**

Endmontage (Sets)

Motor és előlap (készlet)



Ventilátor motor + előlap

KN-LEBS 60m³/h + FS KN2

KN-LEBS 100 " + "

KN-LEBS 120 " + "

KN2 60m³/h: " , 35dB(A) **100m³/h:** " , 45dB(A) **120m³/h:** " , 49dB(A)

Grundlastlüftung (Zusatzaustattung): ca. 35m³/h: 29dB(A)


Bestellbeispiel: Lüftereinsatz **KN-LEBS** Luftmenge 60m³/h Fassade **FS KN2** + Nachlaufrelais **KN-ZVR** + Deckenmontage **KN-ERKF** usw.

Rendelési példa: Motor **KN-LEBS** légmennyiség 60m³/h előlap **FS KN2** + időrelé **KN-ZVR** + mennyezeti szerelés **KN-ERKF** stb.

KN-LEBS-60m³/h-FS KN2 + KN-ZVR + KN-ERKF

Maße Gewichte


Méreték - Súlyok

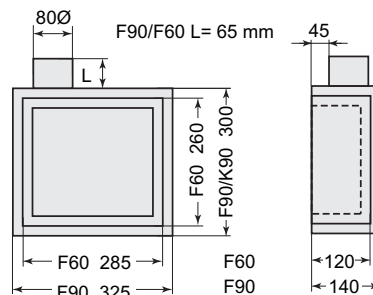



Gewicht ohne Motor
Súly motor nélkül

F60 3,3 kg **F90** 7,8 kg

Motor+előlap
2,0kg

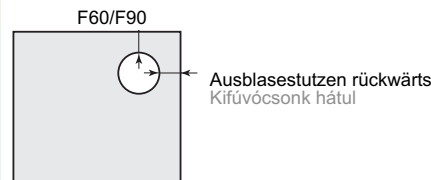


Ausblasestutzen rückwärts
Kifúvócsomk hátul

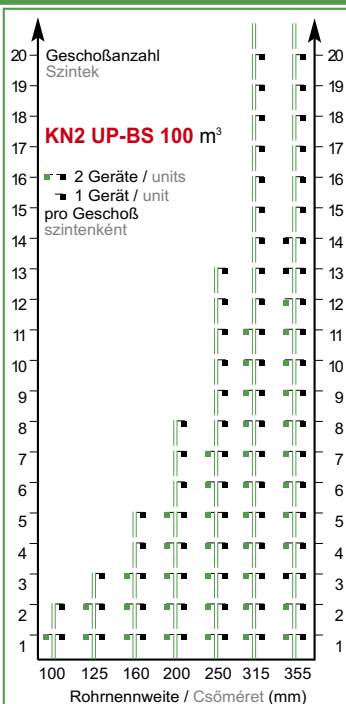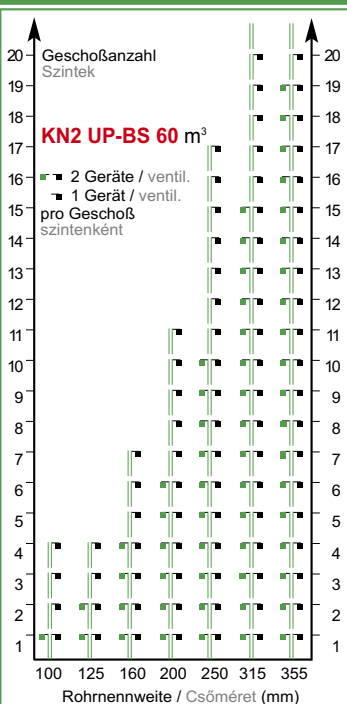

Ausführung Brandschutzstutzen

Tűzálló csomkos kivitel

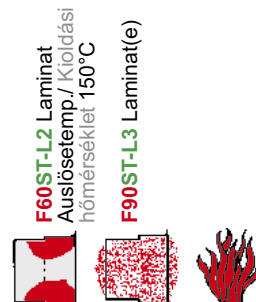

Ausführung der Brandschutzstutzen-Preis im UP-BS-ST Unterputzkasten enthalten. UP-BS-ST tűzálló ház tartalmazza a tűzálló csomkot is.

Der Ausblasestutzen muß immer links oder rechts oben sein. A kifúvó csomknak mindig felül kell lennie jobb vagy bal oldalon.

KN2 EGYCSÖVES SZELLŐZŐRENDSZER

Standardgeräte

Komplett ventilátor



Műszaki adatok: (Súly 2,5 kg)	Teljesítmény Luftleist. m³/h	Hangnyomás Schallpegel dB (A)	Motor 230 V ~
Standard			
KN 2 AP	60	39	19 W
KN 2 AP	100	48	40 W
KN 2 AP	120	52	42 W

Zubehör

Tartozékok

Das Zubehör wird werkseitig eingebaut, sodass letztendlich nur mehr der gesteckte Netzanschluß bauseits durchzuführen ist.

A tartozékok beszerelése gyárilag is lehetséges, a helyszínen csak az elektromos betáp csatlakoztatása szükséges.

KN-ZVR KN-ZVR-E KN-HY KN-GL KN-BWS KN-ERKF

Nachlaufrelais
Időrelé

Nachlaufrelais sofortan-
lauf. Einstellbar bis 10 min.
Altitthato időrelé. Maximális
késleltetés 10 perc.

Hygrostat mit Nachlauf.
Hygrosztát beépített idő-
relével

Grundlasttűfűtés
Alapszellőzés
40/60, 40/100 m³/h

Bewegungssensor
Mozgásérzékelő

Deckenmontage mit Feder-
rückstauklappe
Rugós visszcspózelep
mennyezeti szerelés esetén.

Brandschutzausführung

Tűzálló kivitel

Je nach Anforderung wird auf das Standardgerät werkseitig der gewünschte Ausblasestutzen montiert. Dieser muß immer links oben sein.

Das Zubehör ist gleich mit jenen der Standardgeräte.

Bestellbeispiel: Aufputzgerät 90m³/h, Fassade -Ausführung KN2. Brand-
schutzanforderung bauseits F90 Auslösetemperatur für 150°C + Nachlauf-
relais.

A speciális követelményeknek megfelelően a tűzállósági kialakítás gyárunk-
ban történik. A kifúvócsont elhelyezkedése minden esetben bal oldalon há-
tul lehetséges.


Tartozékok megegyeznek a normál kivitelű ventilátoréval.

Rendelési példa: Falra szerelhető kivitel 90m³/h - előlap KN2 - tűzállóság
F90 - kioldási hőmérséklet 150°C + időrelé.

Típus: **KN2AP90+F90ST-L3+KN-ZVR**

Ausführung Brandschutzstutzen

Tűzálló csontos kivitel

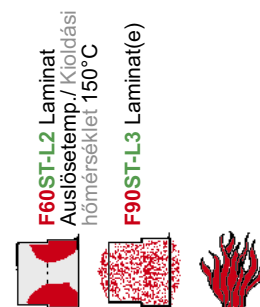


Maße Standardgeräte - Brandschutzausführung


Méreték normál és tűzálló kivitel

Kifúvó csont normál kivitel
Ausblasestutzen Standard
AP Ø 50, 80, 100mm

Tűzvédelmi kivitel
Brandschutz
F60, F90. Ø 80mm

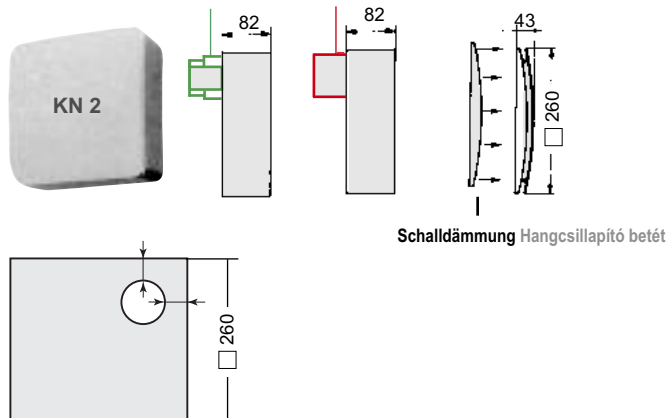

Standard Normál 2,6 kg Brandschutz F60,F90 Tűzvédelmi 2,7 kg

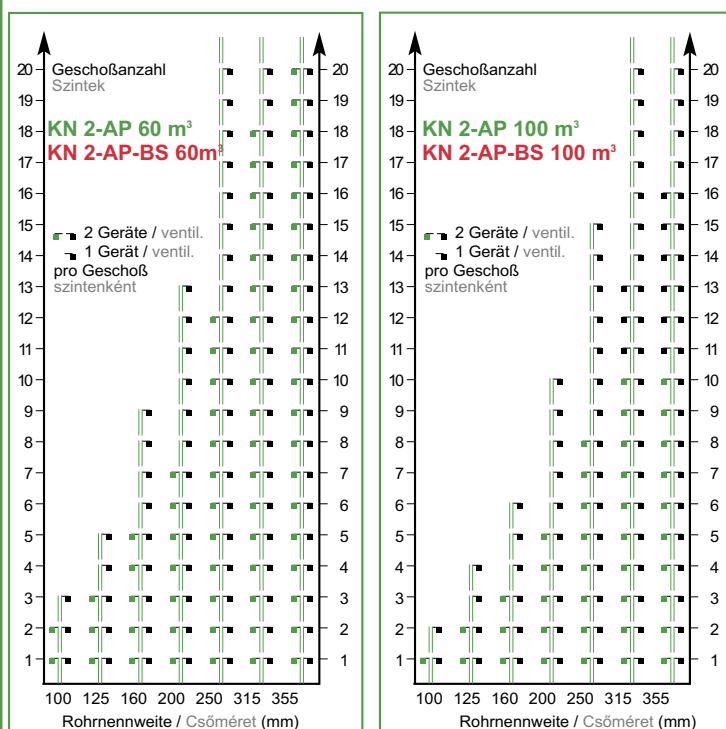



Standard

Wird in Installationsschächte, Zwischendecken montiert oder eingemauert. Mittels Tellerventile wird die Fortluft von Bad und WC einreguliert.

Felszerelés lehetséges aknába, álmennyezetbe vagy vakolatba. Az elszívott levegő mennyisége a légszelepek állításával szabályozható.



2-stufig m³/h
2-fokozat

KN-RZB 160

Schallpegel 42/36dB(A) 230 V ~ 38 Watt

Zubehör

Das Zubehör wird werkseitig eingebaut sodaß letztendlich nur mehr der gesteckte Netzanschluß bauseits durchzuführen ist.

A tartozékok beszerelése gyárilag is lehetséges, a helyszínen csak az elektromos betáp csatlakoztatása szükséges.

Tartozékok

KN-ZVR

Nachlaufrelais
Időrelé



KN-ZVR-E

Nachlaufrelais sofortan-
lauf. Einstellbar bis 10 min.
Allichter Időrelé. Maximális
késleltetés 10 perc.



KN-HY

Hygrostat mit Nachlauf.
Hygrosztat beépített idő-
relével



KN-GL

Grundlastlüftung
Alapszellőzés
40/60, 40/100 m³/h




KN-BWS

Bewegungssensor
Mozgásérzékelő



KN-ERKF

Deckenmontage mit Feder-
rückstauklappe
Rugós visszcspószelep
mennyezeti szerelés esetén.



Masse Gewicht Leistung

Méreték Súlyok Teljesítmény

Zwischendecken + Schächte




Felszerelés álmennyezetbe + aknába

Unterputzmontage

Süüllesztett szerelés

Der Putzrand des Unterputzkastens muss immer vor-
stehen wenn verflies wird. Ohne Fliesen steht kein
Putzrand vor.

A süüllesztett ház peremének ki kell állnia a falsík-
ból. Amennyiben csempét is használnak, a keret-
nek a csempével kell síkban lennie.

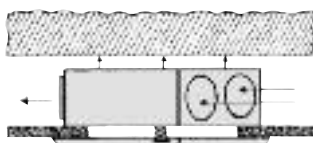

Wichtiger Hinweis: Bei vertikaler Montage muß der
Ausblasesutzen immer oben links oder rechts sein.

Fontos információ: Függőleges elhelyezés esetén a
kifúvó csornaknak mindig felül kell lennie jobb vagy bal
oldalon.

KN-RZB 160

A-B	C	D Ø mm	d Ø mm	H	Kg
260	110	80/100	2x80/100	30-40	2,6


2-stufig 2-fokozat	Luftleistung m³/h gegen Druck Pa. Teljesítmény m³/h nyomás Pa.					
50	100	150	200	250	300	350
155/105	150/95	140/90	130/85	125/75	110/70	90/65

Ersatzventilatoren

WC- és helyiség elszívóventilátor

Ersetzt nicht mehr marktgängige Geräte Funktionsgleich wie
Euosmon E400R und AeroClean VSG und ähnliche Geräte, jedoch
mit zusätzlicher Raumentlüftung.

Régi típusú ventilátorok helyettesítésére mint pl. AeroClean VSG és
Euosmon E400R WC- és helyiség elszívóventilátor.

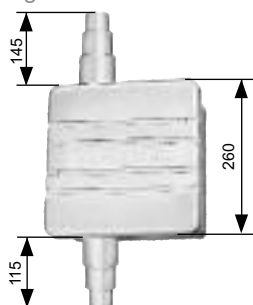

Teljesítmény Luftleist. m³/h	Hangadatok Schallpegel dB (A)	Motor 230 V ~	Csatlakozások Anschlüsse mm	Méret Maße mm	Mélység Tiefe mm
35	46	36 W	50-40-30 Ø	260 □	95

KN Osmon

Ersatzventilatoren

WC elszívóventilátor

Ersetzt nicht mehr Marktgängige WC-Schalenentlüftungsgeräte bau-
gleich wie EUOSMON E400R, Aeroclean VSG usw.

Régi típusú ventilátorok helyettesítésére mint pl. AeroClean VSG és
Euosmon E400R WC elszívóventilátor.



Teljesítmény Luftleist. m³/h	Hangadatok Schallpegel dB (A)	Motor 230 V ~	Csatlakozások Anschluss mm	Magass. Höhe mm	Ø
30	57	25 W	32 Ø	320	98

GE 2000



MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

Gevent Magyarország Kft.

1116 Budapest. Bazsalikom u. 58.

Tel: +36-1-209-90-15, Fax: +36-1-209-06-56

www.gevent.hu, gevent@gevent.hu